


## 点検の時期は

- 点検期間は設計標準使用期間（10年）の8.5年目～11.5年目の3年間です。
- 点検の6ヶ月前（8年目）から点検のご案内を通知致します。

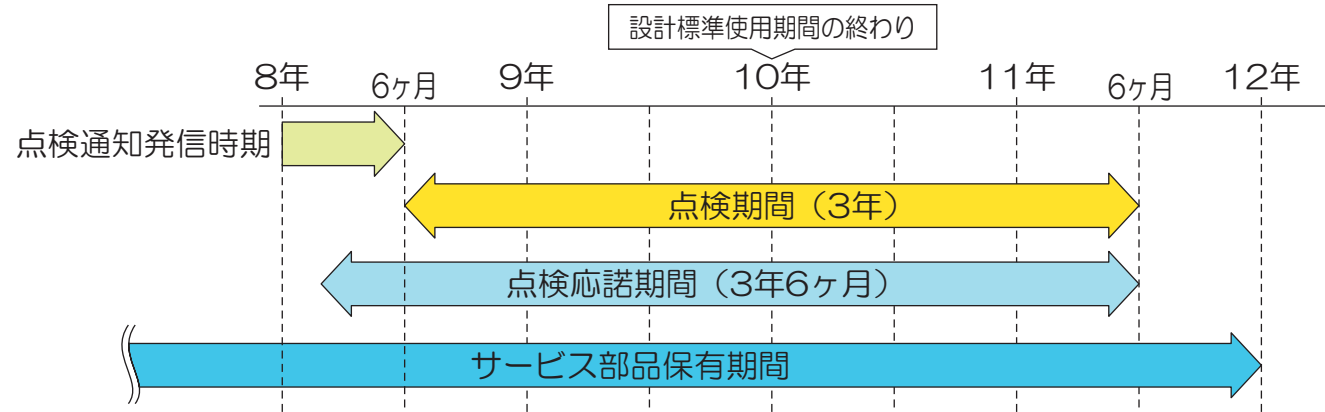

## 点検の実施

- 点検料金を設定し、ホームページに記載致します。
- 点検が終わりましたら、「点検結果シート」の記載点検結果をお客様に伝え、情報は3年間しっかり保管致します。

〈点検結果シートの例〉

製造元用		浴室用電気乾燥機 点検結果 明細表		高須産業株式会社	
受付№	《特定保守製品》	〒311-0424 茨城県潮来市水原3080	TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120	点検日	年 月 日
管理№		お名前	ご住所 〒		
型名	製造番号	電話番号			
設計標準使用期間	年 月 年 月	製造年月	年 月 年 月		
法定点検期間	年 月 年 月				
判定	○適合しています。 × 不適合内容がありました。総合判定欄をご覧下さい。	△回復容易が不適合がありましたが、処置しました。 一、今回の点検には該当しません。			
設置状況	①機器固定用金具の異常 ②製品取付ねじの緩み	判定	コメント	チェック項目	判定
本体外観	①熱による異常 ②黄色い変色 ③破損			■製品に電源電線を有する場合 ①電源接続部 変形 変色 破損 腐食 ②屋内配線との 接続部 変形 変色 破損 腐食 ③電源電線の設置の損傷 ■製品に電源電線がない場合 ①電源接続部 変形 変色 破損 腐食 ②アース線の接続	
本体内部	①埃の堆積 ②異物の混入				
ヒーター部	①ヒーターの接続部 の異常 変形 変色 ②ヒーターの異常 回転異常				
モーター部	①モーターの接続部 の異常 変形 変色 ②モーターの異常 回転異常				
回路基板	①著しい変色 ②配線の結束部の外れ ③配線の被覆の損傷 ④接続コネクタの異常				
点検前試験	①動作試験	結果		点検後試験	①動作試験 結果 ②絶縁抵抗 結果
総合判定(今回の点検による見)	<input type="checkbox"/> 適合しています。 <input type="checkbox"/> 不適合と判定します。 <input type="checkbox"/> 整備をすればご使用いただけます。 ・整備をせずにご使用すると、発火・けが等の事故に至るおそれがあります。 ・整備費用については点検者にご相談下さい。 <input type="checkbox"/> ご使用を中止してください。 判定理由(コメント)				
料	点検技術料	円			
	出張交通費等	円			
	その他経費	円			
金	部品代	円			
	小計	円			
	消費税	円			
	合計	円			
	お客様ご確認(サイン)				
社名(SC)	電話番号(SC)	点検者(SC)			印

## ホームページによるご案内

- 下記内容をご案内予定（2009年4月1日より）
- ①改正消安法の概要説明
- ②特定保守製品における所有者様の役割説明と登録までのステップ
- ③特定保守製品における取引事業者様の役割説明
- ④点検対象製品一覧
- ⑤既販品型式一覧
- ⑥長期使用製品安全点検制度についての説明

注) 内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

# 2009年4月1日製造品から適応されます 長期使用製品安全点検制度 〈特定保守製品9品目〉


2009年3月17日 ©  
高須産業株式会社

- ①都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式）  
ガスの消費量が70キロワット以下のもの。  
（業務用給湯器含む）
- ②液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）  
ガスの消費量が70キロワット以下のもの。  
（業務用給湯器含む）
- ③都市ガス用ふろがま（屋内式）  
ガスの消費量が21キロワット以下のもの。
- ④液化石油ガス用ふろがま（屋内式）  
ガスの消費量が21キロワット以下のもの。
- ⑤石油給湯機（屋内式・屋外式）  
灯油の消費量が70キロワット以下のもの。  
（熱交換要領50L以下のもの）  
業務用給湯器を含む
- ⑥石油ふろがま（屋内式・屋外式）  
灯油の消費量が21キロワット以下のもの。
- ⑦石油温風暖房機（密閉燃焼式）
- ⑧電気食器洗機（ビルトイン式）
- ⑨バス換気乾燥機  
温水を利用するものは除く


高須産業（株）では ⑨バス換気乾燥機 が対象製品です。

注) 換気扇は「特定保守製品」ではありません。所有者登録、法定点検等の必要はありません。

## 【天井取付タイプ】

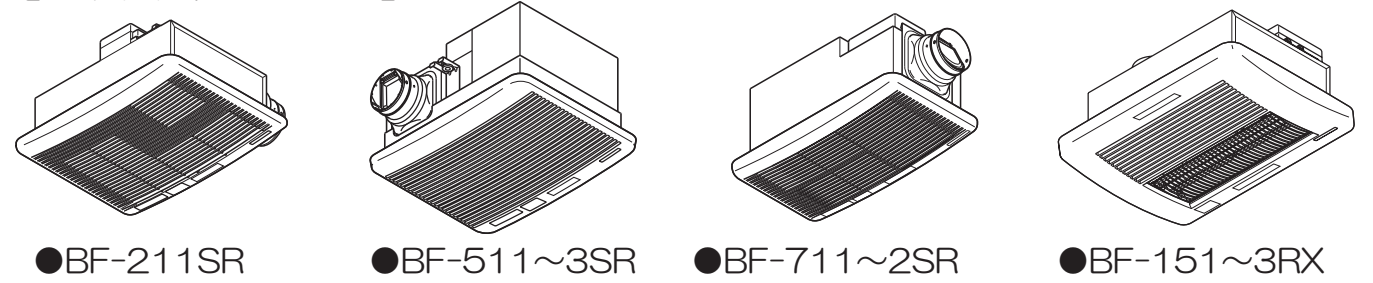

## 【壁面取付タイプ】

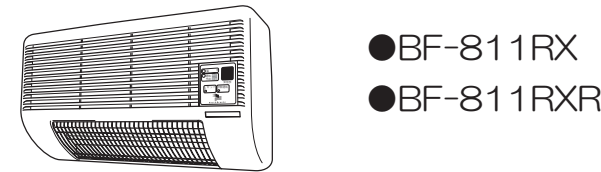

## 【対象外製品】

- 浴室暖房機 ●BD-1200
- 脱衣室暖房機 ●RD-1200  
●RD-1200M  
●RD-1200G

## 【長期使用製品安全点検制度は】

製品に

- 設計標準使用期間の表示
- 製造年月の表示
- 点検期間の表示
- 所有者票の同梱


お客様から所有者票等で所有者  
情報をいただきます

お客様に点検期間のご案内

点検の実施

## 【製品の識別】

梱包箱に「特定保守製品」を印字もしくはスタンプで表記し、切換前の製品との識別をおこなう。

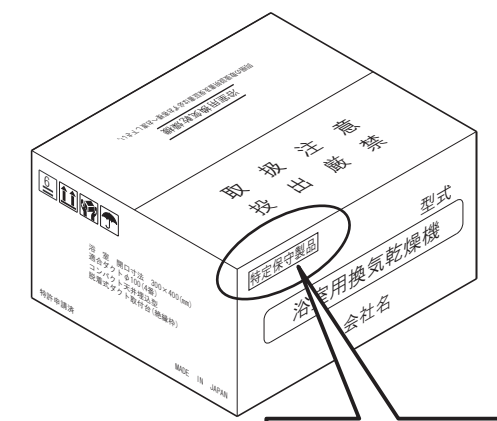

特定保守製品の表記

法施行の前後で、同一品番の製品でシールの有無が市場に混在することが考えられますが、性能の差はまったくございません。従来品（シール無し）の販売も可能です。

