

様式一1



受理番号 浴一

令和3年6月16日



一般社団法人 日本電機工業会
家電部 技術課 御中

組込形等浴室用衣類乾燥機の自主試験結果報告

会 社 名 高須産業株式会社
担当者氏名 浦田 功一
〒 3 1 1 - 2 4 0 4
住 所 茨城県潮来市水原 3080
所 属 営業部
電 話 0299-67-5151
F A X 0299-67-5120
E - m a i l tokyo2@takasu-tsk.com

組込形等浴室用衣類乾燥機の自主試験結果報告

(浴室用衣類乾燥機)

	届出者 会社名 高須産業株式会社 住 所 〒311-2404 茨城県潮来市水原3080 電話番号 0299(67)5151 氏 名 浦田 功一	 
対象機器名 (電気用品名)	電気乾燥機	
機器の型式 (型式名・品番等)	BF-532SHD・BF-533SHD・BF-532SHDL・BF-533SHDL・BF-532SHE・BF-533SHE・BF-532SHF・BF-533SHF・DK24BK-2N(T)・DK24BKT-3N(T)	
製造者名	高須産業株式会社	
* 販売社名等	高須産業株式会社	
機器の定格 (定格電圧・定格消費電力)	定格電圧 : 単相AC100V (50/60Hz) 定格消費電力 : 1300/1350W	
安全装置名	室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部 温度過昇防止温度ヒューズ・モータ内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ	
担当者の連絡先	〒311-2404 茨城県潮来市水原3080 高須産業株式会社 営業部 浦田 功一 電話 : 0299-67-5151 FAX : 0299-67-5120	

※OEM (相手先商法商品) 等で型式が変わる場合は、その型式も合わせて記入すること。


試験結果

測定箇所	通常運転(平常温度試験) °C		異常運転(異常温度試験) °C
	暖房	乾燥	乾燥
本体表面	53	41	42
可燃物との接触面	44	42	47
温風吹出温度	86	82	—
排気温度	39	43	—
ダクト接続部	43	41	37

周囲温度 : 35°C

備考 : 測定面の最高温度を記入する。


浴室に設ける天井組込み形衣類乾燥機・暖房等用電気機器の設置図

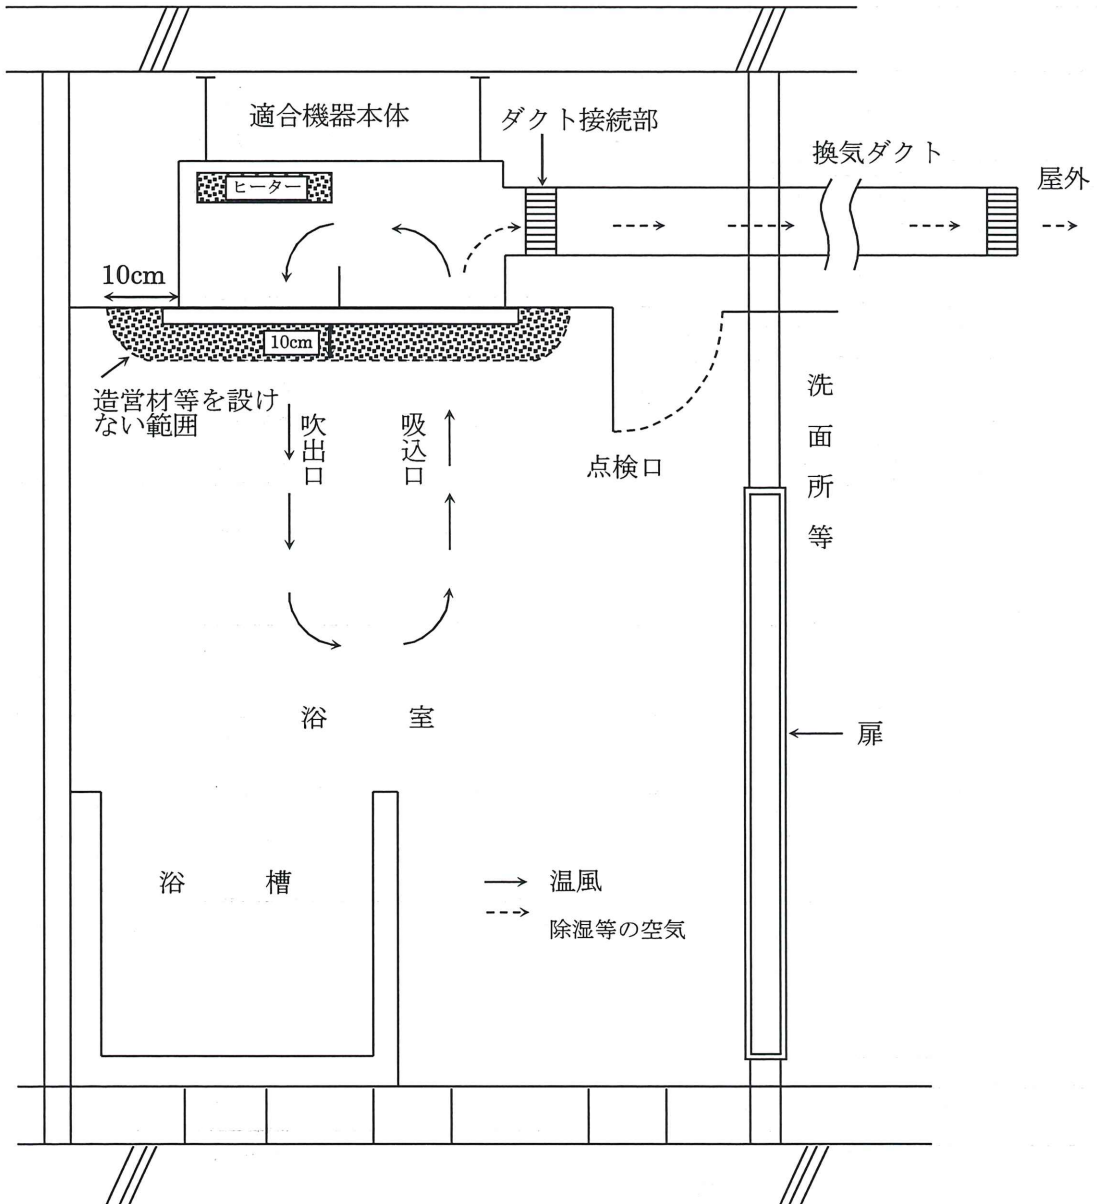

消防法 規制関連

消防法 基準適合

- ①機器本体
適合機器本体の可燃物等からの保有距離については製造業者等が指定する距離で設置できるものであること。
- ②取り付け
機器は、上階スラブまたは天井等に堅固に取り付けること。
- ③造営材等を設けない範囲
浴室内への温風吹出口および空気吸入口の前方10cm未満の範囲内には、造営材等(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。

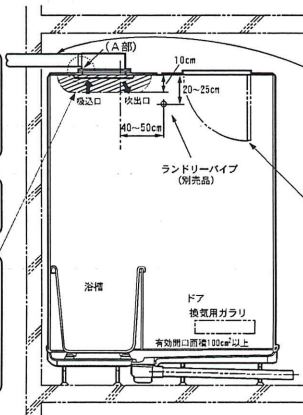

- ④排気ダクト
○ダクトは不燃材料で造ること。
○ダクトは専用とすること。
但し、一つの住戸内の洗面所、便所その他これらに類する室のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトが不燃材料で造られている場合はこの限りではない。
- ⑤点検口
機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のもの)を設けること。
- ⑥漏電遮断器
漏電遮断器(電源ブレーカー)を設けること。

別記様式 4

BF-532SHD・BF-533SHD・BF-532SHDL・BF-533SHDL・BF-532SHE・BF-533SHE
BF-532SHF・BF-533SHF・DK24BK-2N(T)・DK24BKT-3N(T)

温度測定箇所

